


Zasady stosowania



● GUZKI DOTYKOWE

Na szczycie schodów w odległości 0,50 m od pierwszego stopnia powinna być zainstalowana specjalna wykładzina, która ostrzega przechodzące osoby poprzez kontrast wizualny i dotykowy.



● PORĘCZE

Wszystkie schody o szerokości co najmniej 1,20 m muszą być wyposażone z obydwu stron w poręcz. Montaż na wysokości od 0,80 m do 1 m.



● KĄTOWNIKI SCHODOWE

Muszą one być:


- W kontrastujących kolorach
- Nieśliskie
- Niewystające



● PŁYTKI DOTYKOWE


Na szczycie każdego biegu schodów składającego się z co najmniej 3 stopni w odległości 0,50 m od pierwszego stopnia powinno być zainstalowane przykrycie podłogi, które ostrzega przechodzące osoby poprzez kontrast wizualny i dotykowy.

● OZNAKOWANIE W JĘZYKU BRAILLE'A

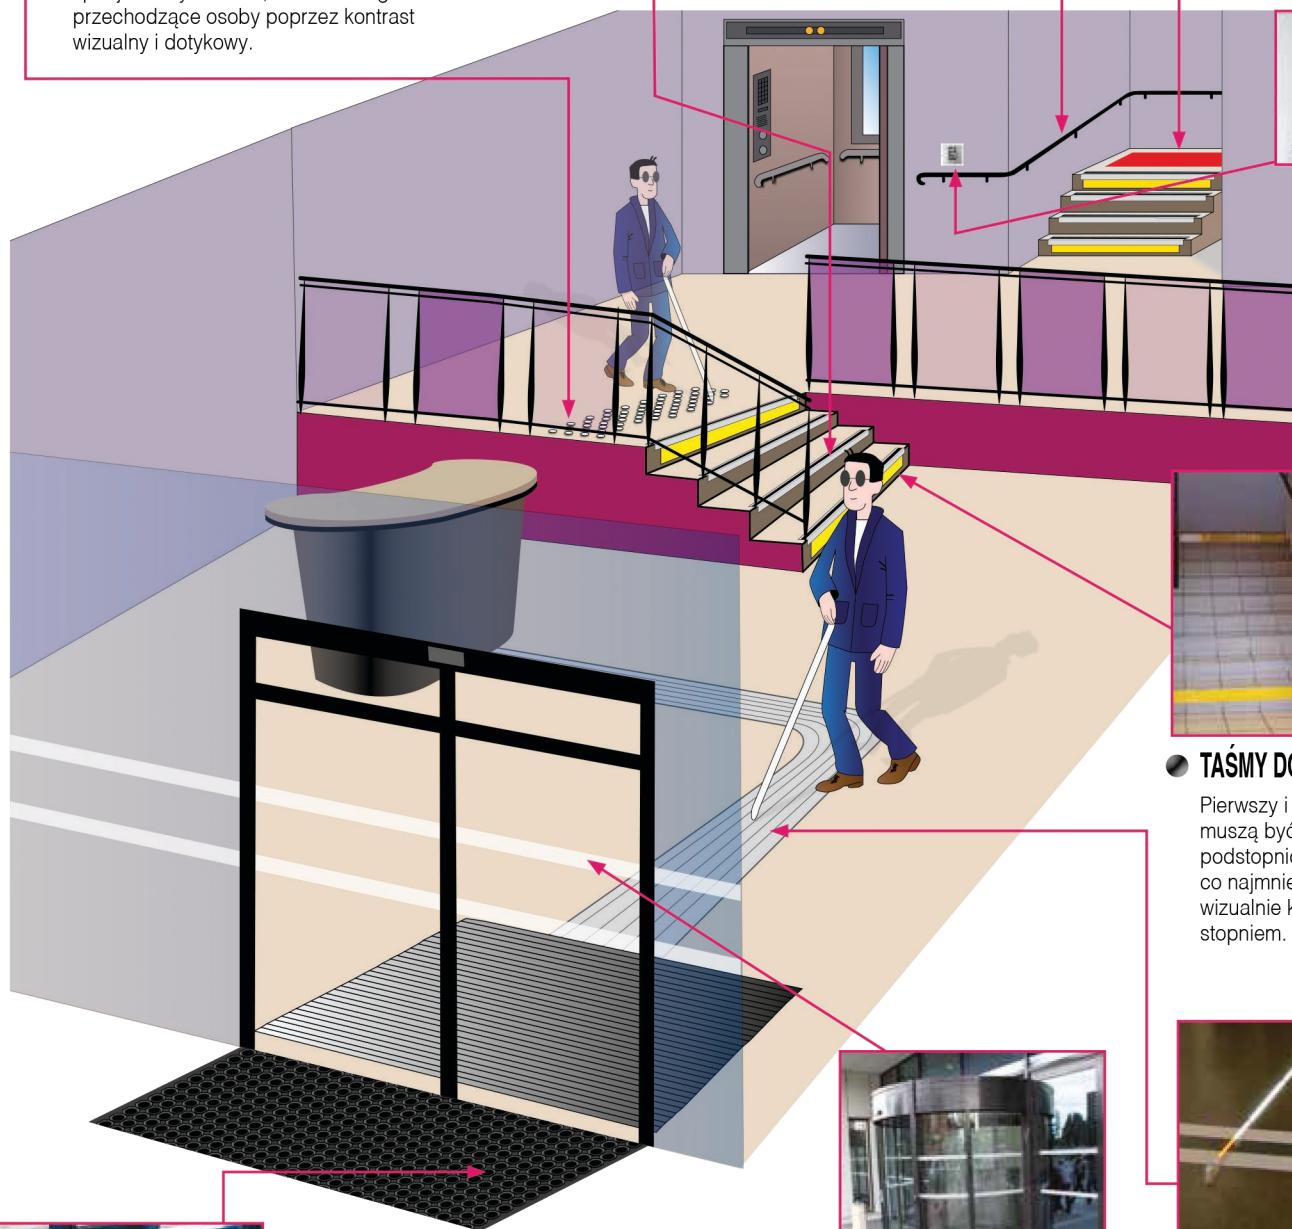

● TAŚMY DO PODSTOPNICY

Pierwszy i ostatni stopień muszą być wyposażone w podstopnicę o wysokości co najmniej 10 cm, wizualnie kontrastującą ze stopniem.



● TAŚMY PROWADZĄCE

By wyznaczyć przejście ułatwiało orientację, musi się ono wyróżniać wizualnie i dotykowo od reszty otoczenia (różnica pomiędzy przejściem a otoczeniem 70 %). Różne formy w zależności od rodzaju obiektu użyteczności publicznej.



● MATY WEJŚCIOWE

Art. 9 (Obiekty użyteczności publicznej) i 8 (Obiekty mieszkalne) zarządzenia z dnia 1 sierpnia 2006 r. z późniejszymi zmianami. Układane lub mocowane maty:

- Muszą być wystarczająco twarde, aby nie stanowiły przeszkody dla ruchu wózka inwalidzkiego.
- Nie mogą stwarzać różnicy poziomów przekraczającej 2 cm.
- Podłoże musi być nieruchome, nieśliskie, nieodblaskowe i bez przeszkód dla kół.



● TAŚMY OSTRZEGAJĄCE

Zaleca się naklejenie od strony wewnętrznej 2 poziomych pasów o szerokości 5 cm na wysokości 1,10 m i 1,60 m.