



● TACTILE-NUPIT

Portaiden yläpäähän 50 cm ennen ensimmäistä askelmaa asennetaan tehoste varoittamaan näkyvästi ja jalan alla tuntuvasti portaiden alkamisesta.



● KÄSIJOHTEET

Kaikissa yli 120 cm leveissä portaissa saisi olla käsijohdekaiteet molemmin puolin portaita. Asennus 80–100 cm korkeudelle.



● TACTILE-LAATAT


Portaiden yläpäähän 50 cm ennen ensimmäistä askelmaa asennetaan Tactile-laatat tai -nupit varoittamaan näkyvästi ja jalan alla tuntuvasti portaiden alkamisesta.



ASKELKULMALISTAT


- korostavat väritään askelkulmaa
- liukastumista estäviä
- eivät aiheuta kompastumisia

● OPASTEET PISTEKIRJOITUKSILLA

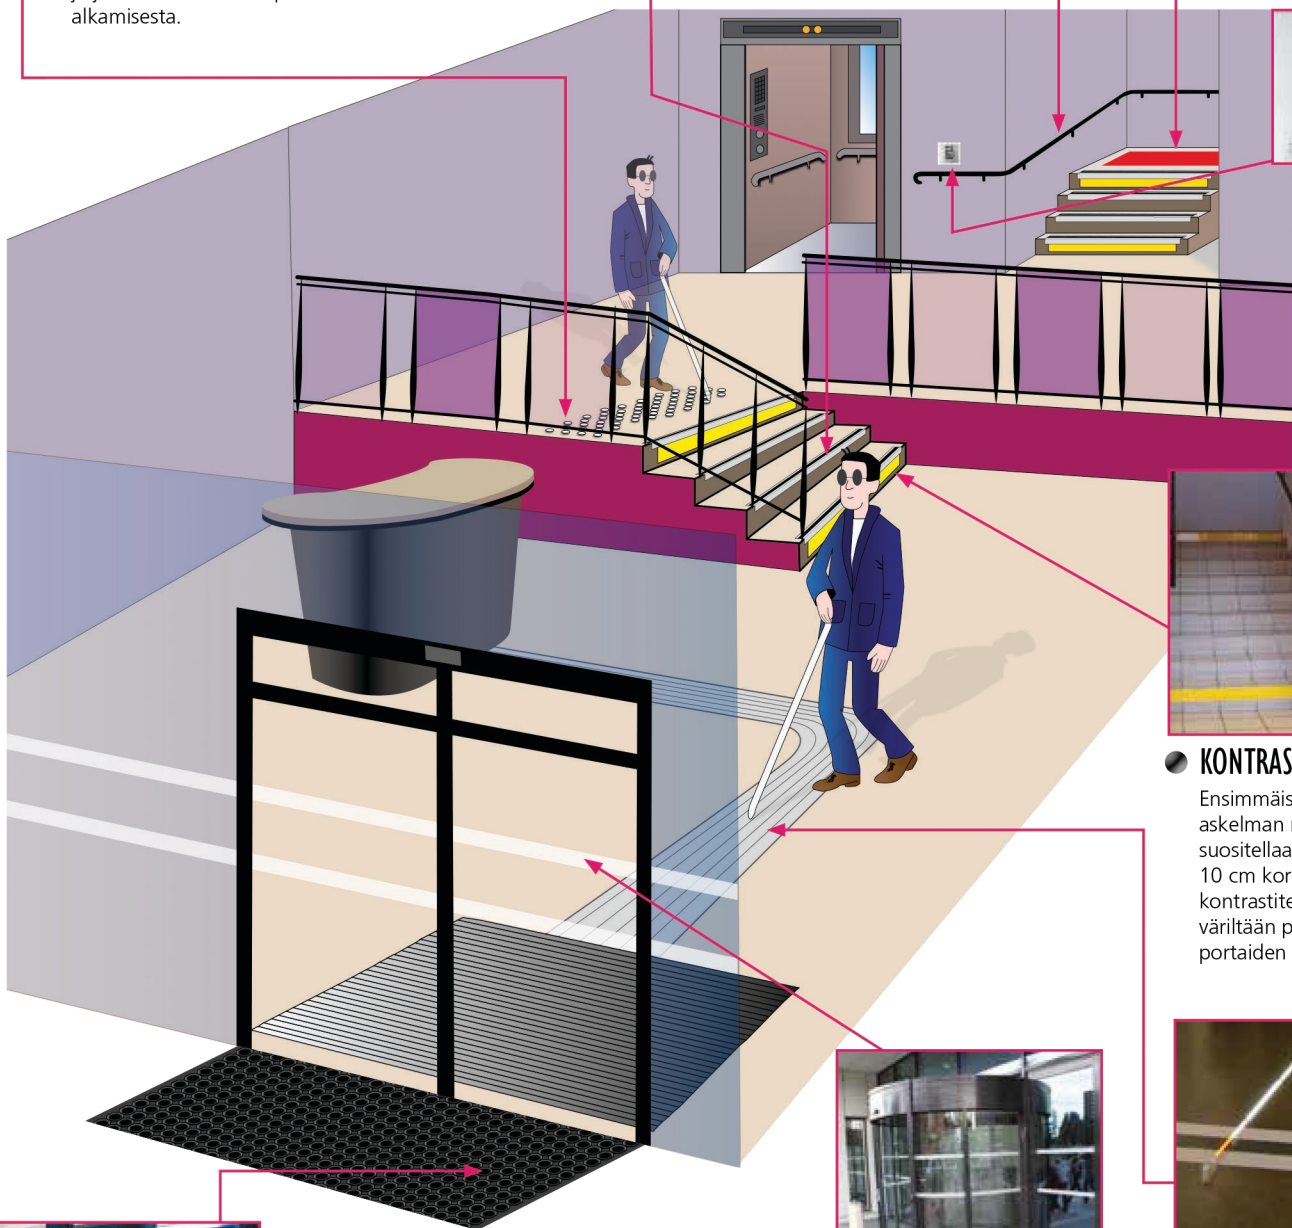

● KONTRASTI-TEIPIT

Ensimmäisen ja viimeisen askelman rintaosaan suositellaan vähintään 10 cm korkeaa kontrastiteippiä, joka väritään poikkeaa portaiden väristä.



● OPASTERAITAT

Kulkukäytäviin näkyvä ja tuntuva kontrasti (70 % ero kulkukäytävän ja taustan välillä). Muoto vaihtelee yleisön käyttöön tarkoitetun rakennuksen tyypistä riippuen.



● TUULIKAAPPIMATOT

- Mattojen tulee olla riittävän tukevia pyörätuoliikenteelle.
- Tasoeron muun lattian kanssa oltava alle 2 cm.
- Lattia ei saa olla, liukas, heijastava tai estää pyörätuoliikennettä.



● HUOMIOTEIPIT LASIIN

Sisäpuolelle suositellaan asennettavaksi kaksi 5 cm leveää raitaa, jotka ovat vaakatasossa 110 cm ja 160 cm korkeudella.